

Reglas de Seguridad Eléctrica

Actividades de construcción y mantenimiento:

- Construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras
- Instalación o reparación de luminarias o carteles
- Extracción o instalación de carcasas de bombas y tuberías

Paisajismo y tala de árboles:

- Poda de árboles
- Recorte
- Cosecha de producción arborícola

Responsabilidad del propietario u operario de las líneas de alta tensión

El propietario u operario no tendrá re-sponsabilidad por las pérdidas o daños causados a las personas o los bienes como resultado de trabajos realizados dentro de los 10 pies (3 m) de las líneas de alta tensión, salvo que se haya notificado con anticipación como prevé la ley.

Si el propietario u operario no instala las protecciones requeridas por la ley dentro de un tiempo razonable después de recibida la notificación y se hubieran hecho los arreglos correspondientes, el propietario u operario será responsable de los costos razonables incurridos como consecuencia de dicha demora.




Llame a Georgia 811 para notificar a las compañías eléctricas antes de comenzar un trabajo dentro de los 10 pies (3 m) de las líneas eléctricas.



La poda de árboles cerca de líneas eléctricas es una tarea para profesionales calificados.



Nunca se acerque a un vehículo que está en contacto con una línea eléctrica.

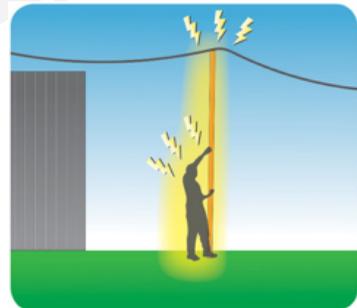

No intente tocar o levantar una línea eléctrica con un poste o con otro objeto.




Siempre use a un vigía cuando opera un equipo cerca de líneas eléctricas aéreas.



Si hay una línea caída, repórtelo de inmediato. Manténgase a una distancia mínima de 30 pies (10 m).



Baje los transportadores de granos portátiles antes de moverlos.

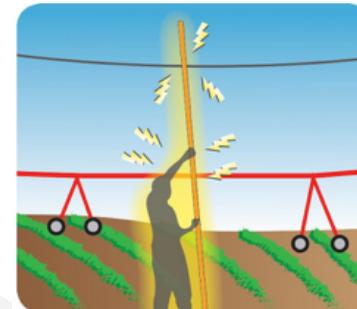

No eleve conductores eléctricos dentro de los 10 pies de distancia de una línea eléctrica aérea.



Nunca levante una escalera dentro de los 10 pies de una línea eléctrica aérea.



Este folleto de ninguna manera intenta ser una interpretación oficial de la "Ley sobre Seguridad en Líneas de Alta Tensión" O.C.G.A. §§46-3-30 y ss. Para obtener una copia de la "Ley sobre Seguridad en Líneas de Alta Tensión", visite georgia811.com, haga clic en "Resources", y luego en "PDF Library".

Georgia 8-1-1
y la Ley sobre
Seguridad en
Lineas de
Alta Tension

GEORGIA811
www.Georgia811.com

¿Sabía que la ley de Georgia exige notificar a las compañías eléctricas a través de Georgia 811 antes de que se inicien ciertos trabajos cerca de las líneas eléctricas aéreas?

La Ley sobre Seguridad en Líneas de Alta Tensión exige que quienes realicen trabajos a una distancia menor de 10 pies (3 m) de una línea de alta tensión (750 voltios o más) deben notificar a Georgia 811 como mínimo 72 horas antes de iniciar el trabajo (sin contar los fines de semana y feriados). Georgia 811 luego notificará al propietario u operario de la línea eléctrica para que tomen los recaudos de seguridad correspondientes para evitar lesiones, daños a la propiedad e interrupciones del servicio eléctrico como resultado de un contacto accidental o inadvertido con líneas de alta tensión.


El no notificar a Georgia 811 constituye una violación a la Ley y puede dar lugar a multas y penalidades, además de la responsabilidad civil por lesiones y reparación de daños. Siga leyendo para saber quién está alcanzado por la Ley y qué pasos se deben tomar para cumplir con la Ley.

¿Cuál es el objetivo de la Ley sobre Seguridad en Líneas de Alta Tensión?

El objetivo de la Ley sobre Seguridad en Líneas de Alta Tensión es prevenir el daño a las personas y los bienes y las interrupciones en el servicio público, que resultan del contacto accidental o inadvertido con líneas de alta tensión, estableciendo que no se realizarán trabajos en las proximidades de esas líneas eléctricas en tanto y en cuanto el propietario o el operario que trabaje en ellas haya recibido notificación de ese trabajo y haya adoptado alguna de las medidas de seguridad, según se dispone en la Ley.

¿Qué y quiénes están alcanzados por la Ley?

Ninguna persona, organización o empresa iniciará un trabajo (según se define abajo), si en algún momento de la actividad una persona u objeto podría llegar a estar a menos de 10 pies (3m) de una línea de alta tensión (véase supra), siempre y cuando:

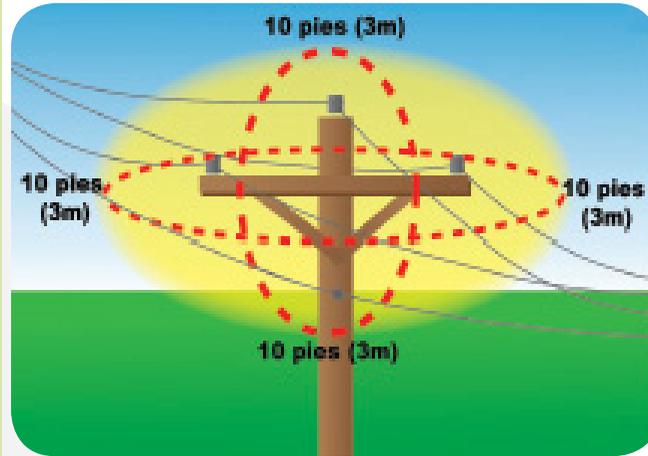

PRIMERO, “la persona responsable por el trabajo” haya dado la notificación establecida por la Ley; y

SEGUNDO, el propietario u operario de esa línea de alta tensión haya tomado efectivamente los recaudos necesarios frente al peligro de contacto accidental, ya sea, desactivando y conectando la línea a tierra, cambiándola de sitio, o bien, instalando cubiertas de protección o barreras mecánicas, cualquiera sea la medida de seguridad que el propietario o el operario considere viable de acuerdo a las circunstancias.

“**TRABAJO**” se refiere al acto físico de realizar preparar para realizar cualquier actividad por debajo, por encima, en las proximidades o cerca de líneas de alta tensión, incluyendo, entre otras, la intervención, la construcción, la administración, el almacenamiento o el traslado de herramientas, maquinaria, escaleras, antenas, equipos, suministros, materiales, aparatos, o el traslado de cualquier central u otra estructura, siempre que esa actividad la realice una persona entidad en el ejercicio de su oficio, profesión o actividad

“**PERSONA RESPONSABLE POR EL TRABAJO**” se refiere a la persona que efectivamente realiza el trabajo, así como a cualquier persona, organización o empresa que emplea y registra en su nómina a la persona que efectivamente realiza el trabajo o emplea a un subcontratista quien realiza efectivamente el trabajo.

¿Qué notificación exige la Ley?

La Ley exige notificar a Georgia 811 como mínimo 72 horas (excluyendo los fines de semana y feriados) antes de comenzar el trabajo. La notificación deberá incluir:

- Sitio (descripción de la parcela donde se realizará el trabajo)
- Condado (donde se realizará el trabajo)
- Localidad (ciudad o localidad más cercana)
- Nombre, dirección y número de teléfono de la persona que estará a cargo del trabajo
- Su nombre y número de teléfono
- El nombre de su empresa y dirección
- Fecha de comienzo y finalización de las tareas

Si después de realizados los arreglos de seguridad se produjera una demora en el inicio del trabajo, la persona responsable por el trabajo deberá dar una nueva notificación.

¿Qué ocurre después de la notificación requerida?

Una vez recibida la notificación correspondiente, el propietario y/o un integrante del 811 deberán contactar a la persona responsable de la notificación dentro de un tiempo razonable. El propietario u operario deberán hacer los arreglos necesarios para ultimar las medidas de seguridad, entre otros, coordinar los planes de trabajo y pagar los costos necesarios para concretar estas medidas dentro de un tiempo razonable.

Antes de comenzar el trabajo, deberá garantizar que el propietario u operario de la línea de alta tensión haya tomado todos los recaudos frente al peligro de contacto accidental.

¿Qué consecuencias tiene el no cumplir con la Ley?

Multas y penas::

Toda persona responsable por el trabajo que incumpla con la Ley será culpable de un delito (delito menor) y, una vez condenado, deberá pagar las multas que se indican a continuación:

- \$1,000 por la primera infracción
- \$3,000 por la segunda infracción y posteriores

¿Qué tipo de trabajo podría hacer que mi cuadrilla o yo nos acerquemos a líneas de alta tensión?

Algunos ejemplos de equipos y actividades que podrían colocarlos a una distancia de menos de 10 pies (3 m) de una línea eléctrica son los siguientes::

Maquinaria y equipo pesado:

- Grúas y cabrias
- Excavadoras y retroexcavadoras
- Autobombas de hormigón
- Volquetes y camiones grúas
- Máquinas perforadoras

Uso y manejo de materiales y equipos:

- Escaleras
- Materiales para la construcción
- Antenas
- Rodillos de pintura
- Tuberías
- Andamios y elevadores
- Objetos y herramientas de mango largo
- Sujeción de troncos y otras cargas grandes
- Arrojar objetos como cadenas y sogas

Equipos agrícolas:

- Elevadores portátiles
- Sistemas y tuberías de riego
- Cosechadoras
- Transportadoras de granos
- Camiones cerealeros

Continúa en el reverso